


STARPSTĀVU PĀRSEGUMA SKAŅAS IZOLĀCIJA („PELDOŠĀS” GRĪDAS KONSTRUKCIJA)

M 1:10

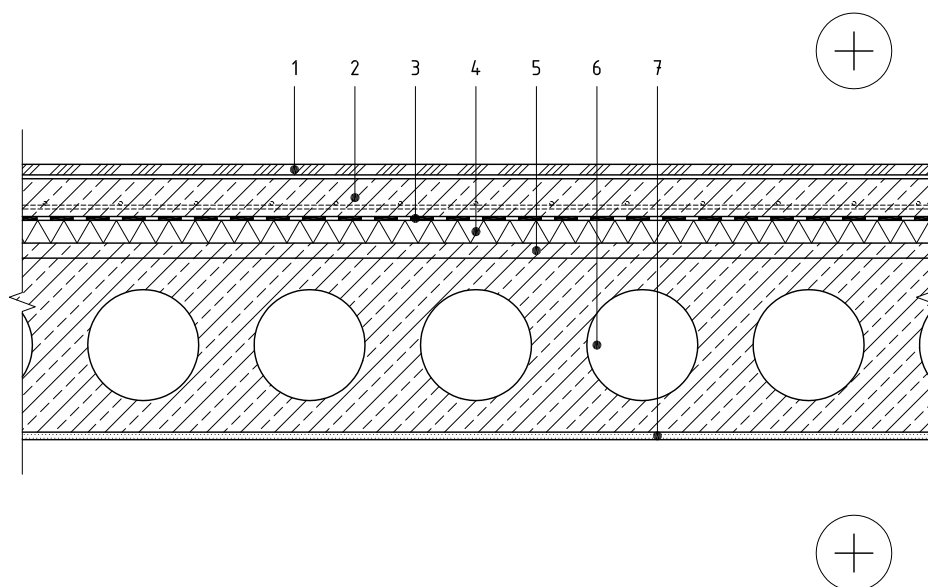

1. Grīdas materiāls
2. Stiegrota betona izlīdzinošais slānis, d = 50 mm
3. Plēve PAROC XMV 001
4. PAROC SSB 1, d = 30 mm
5. Izlīdzinoša betona javas pamatne, d = 20 mm
6. Dz/b starpstāvu pārseguma panelis, d = 240 mm
7. Dekoratīvā apdare!

Orientējošais skaņas izolācijas indekss $R_w = 58 \text{ dB (C, 0, C}_{tr} -3)$

Orientējošais reducētais triecintrokšņa līmeņa indekss $L'_{n,w} = 49 \text{ dB}$

PIEZĪME: Šo risinājumu var pielietot arī monolīto dzelzbetona pārsegumu gadījumos.