


STARPSTĀVU KOKA PĀRSEGUMA „PELDOŠĀS” GRĪDAS KONSTRUKCIJA

M 1:10

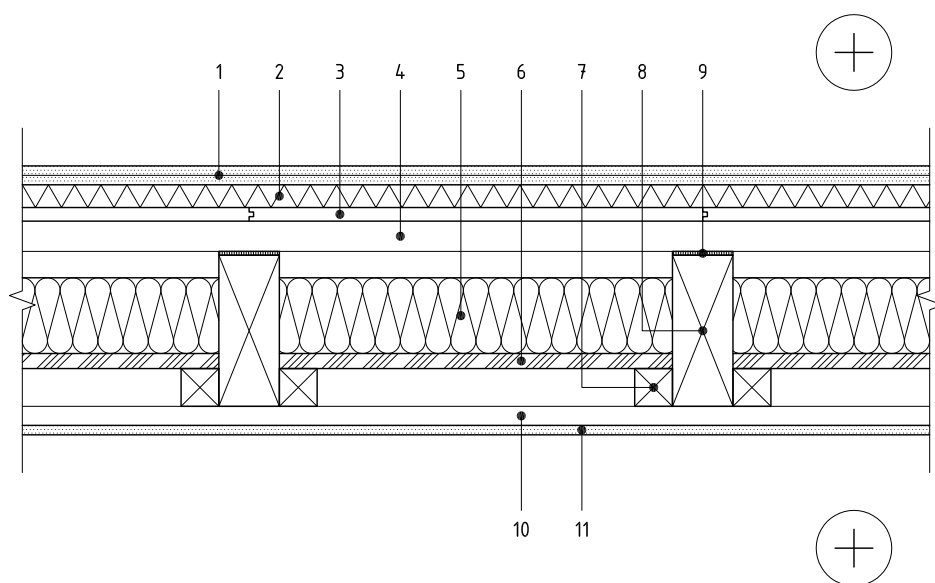

1. 2 kārtas grīdas ģipškartons, d = 25 mm
2. PAROC SSB 2t, d = 30 mm
3. Spundētu plākšņu segums, d = 18 mm
4. Retināts dēļu klājs, d = 40 mm
5. PAROC Sonus, d = 100 mm
6. Melnie griesti, d = 20 mm
7. Koka latas, d = 50 mm
8. Pārseguma sija, d = 200 mm
9. Elastīgā starplika
10. Latojums, d = 25 mm
11. Griestu apdare ģipškartona plāksne, d = 12,5 mm

Orientējošais skaņas izolācijas indekss $R_w = 55 \text{ dB}$ ($C_t -2$, $C_{tr} -4$)

Orientējošais reducētais triecintrokšņa līmeņa indekss $L'_{n,w} = 53 \text{ dB}$