


PAROC AIR SISTĒMAS LĒZENĀ JUMTA UZ DZ/B PANEĻIEM SILTINĀŠANAS DETALĀ

M 1:10

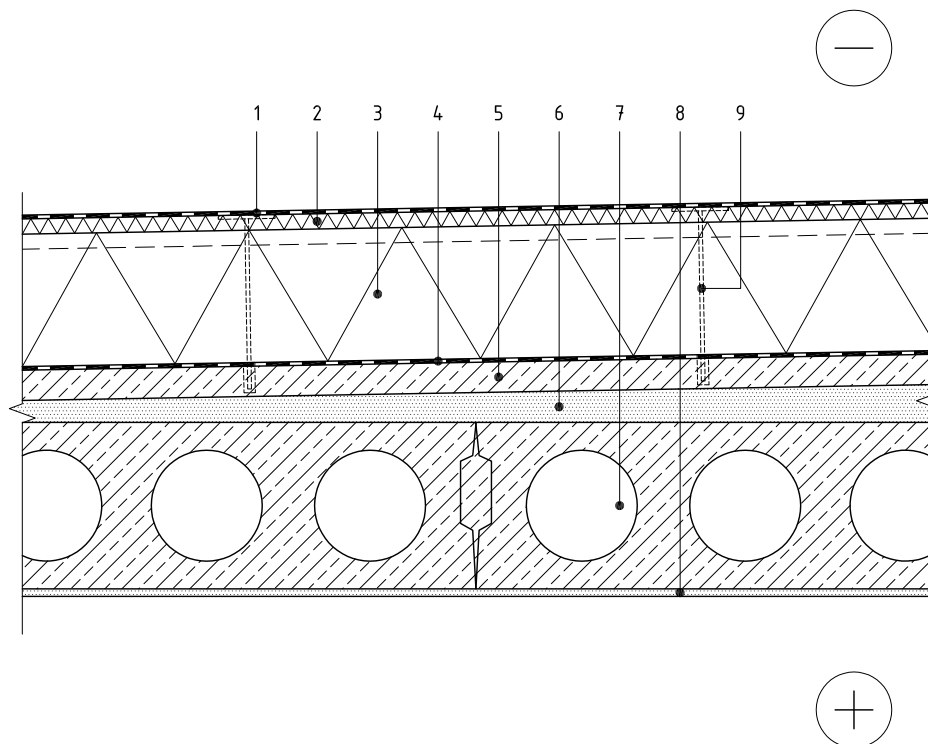

1. Jumta segums
2. PAROC PAROC ROB 60 / PAROC ROB 80, d = 20 mm
3. PAROC ROS 30g, d = 180 mm
4. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020)
5. Izlīdzinošais slānis, d ≥ 50 mm
6. Slīpumu veidojošais slānis
7. Dz/b pārseguma panelis, d = 220 mm
8. Iekšējā apdare – apmetums, d ≤ 10 mm
9. Siltumizolācijas stiprinājuma elements

Siltumizolācija	Biezums, mm	U vērtība (W / m²K)
PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	100+20	0,27
PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	120+20	0,23
PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	150+20	0,20
PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	160+20	0,19
PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	180+20	0,17
PAROC ROS 30 + PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	100+100+20	0,16
PAROC ROS 30 + PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	120+100+20	0,15
PAROC ROS 30 + PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	140+100+20	0,13