


IZOLACJA ZIMNEGO PODDASZA - SZCZEGÓŁ Z KALENICĄ I DACHEM SKOŚNYM

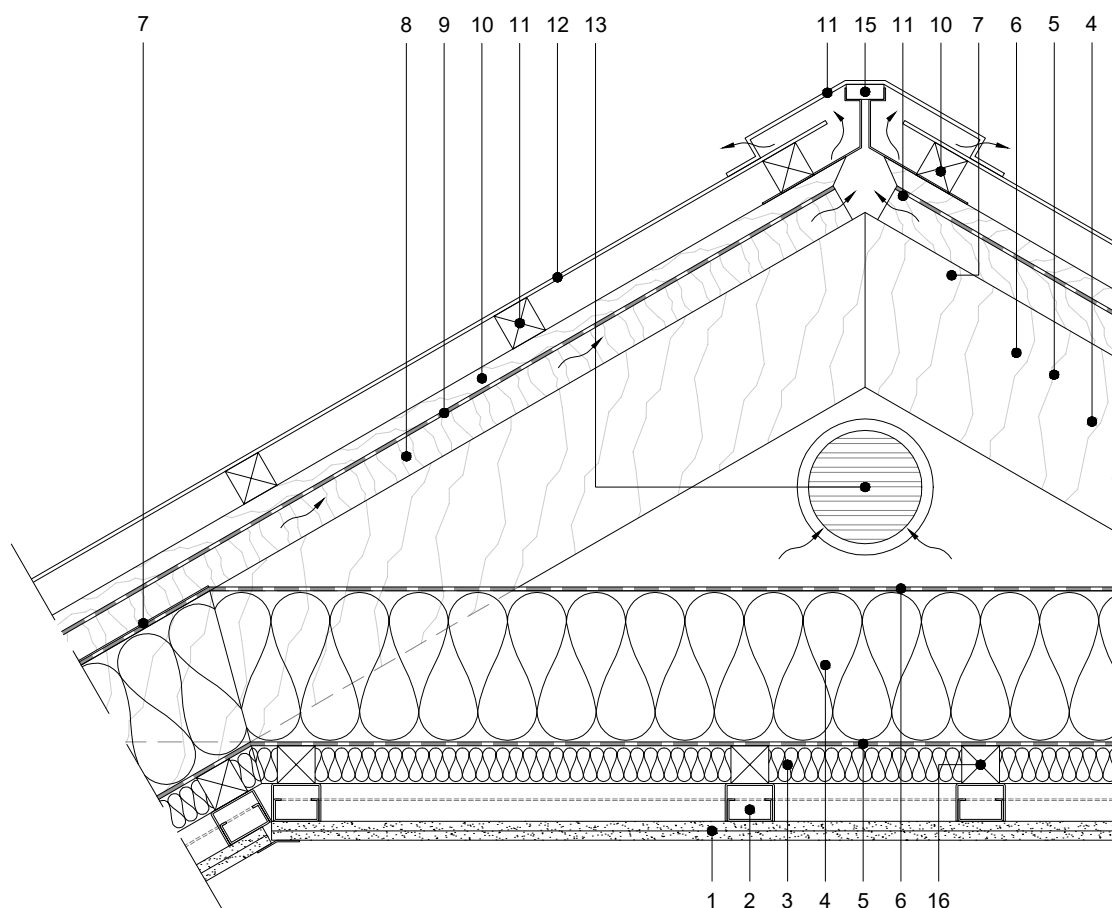

1. Płyta g-k x2, gr. 25 mm
2. Konstrukcja sufitowa, gr. ≥ 40 mm
3. **PAROC Solid / PAROC Ultra / PAROC Ultra plus**, gr. 50 mm
4. **PAROC Solid / PAROC Ultra / PAROC Ultra plus**, gr. 200 mm
5. Bariera paroizolacyjna
6. Membrana wysoko paroprzepuszczalna
7. Element uszczelniający
8. Szczelina wentylacyjna między łątami, gr. ≥ 50 mm

9. Membrana nisko paroprzepuszczalna
10. Łata dachowa, gr. 25 mm
11. Kontrłata drewniana, gr. 50 mm
12. Pokrycie blaszane
13. Otwór wentylacyjny
14. Blaszana kalenica
15. Deska kalenicowa
16. Profile drewniane, gr. 50 mm

WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA PODŁOGI PODDASZA U, W/m²K

PŁYTY Solid	50 + 180	50 + 200	50 + 220	50 + 250	50 + 300
WARTOŚĆ U (W/m ² K)	0,150	0,140	0,130	0,118	0,102

PŁYTY Ultra	50 + 180	50 + 200	50 + 220	50 + 250	50 + 300
WARTOŚĆ U (W/m ² K)	0,144	0,133	0,123	0,112	0,096

PŁYTY Ultra plus	50 + 180	50 + 200	50 + 220	50 + 250	50 + 300
WARTOŚĆ U (W/m ² K)	0,140	0,129	0,120	0,109	0,094

PŁYTY PAROC	WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ_D (W/mK)	DŁUGOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ, mm
PAROC Solid	0,037	1220 x 610 x 40 + 200
PAROC Ultra	0,035	1220 x 610 x 40 + 200
PŁYTY Ultra plus	0,034	1220 x 610 x 40 + 200

DACHY SKOŚNE I PODDASZA	PL-PR-10	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:			UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-PR-10.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU