
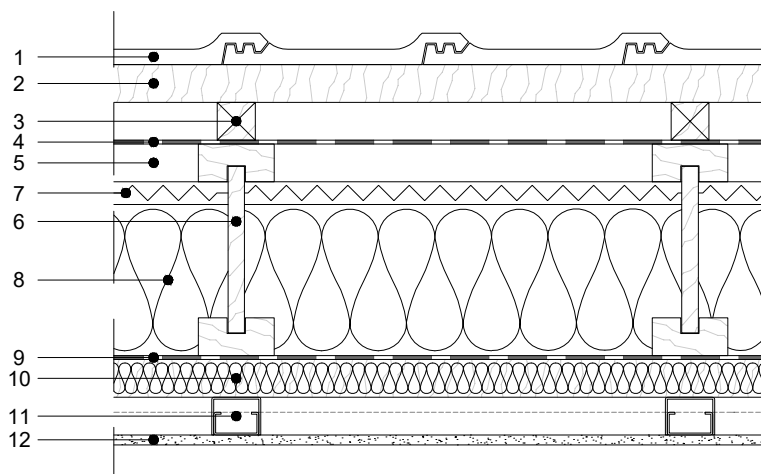


DACH SKOŚNY Z IZOLACJĄ PAROC Ultra, POKRYTY DACHÓWKAMI, Z WARSTWĄ WIATROCHRONNĄ (PAROC Cortex, PAROC WAS 25)

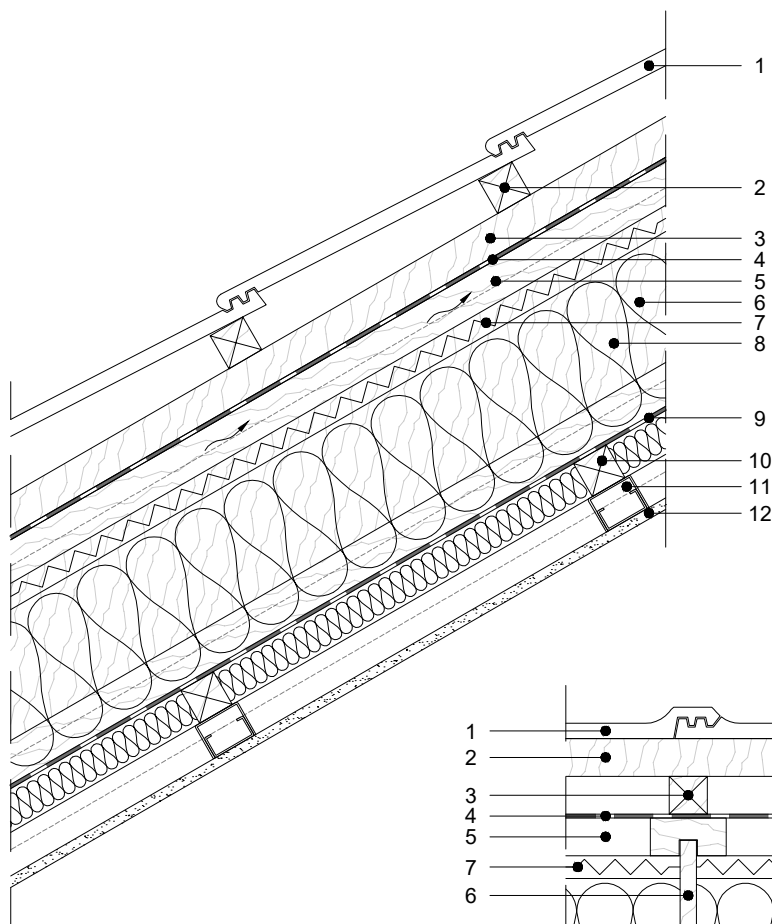

1. Zewnętrzne pokrycie dachowe - dachówki
2. Kontrłaty gr. ≥ 50 mm
3. Łaty podłużne gr. ≥ 25 mm
4. Membrana dachowa - nisko paroprzepuszczalna
5. Szczelina wentylacyjna ≥ 50 mm
6. Krokwie drewniane / kompozytowe, rozstaw co 600 - 800 mm
7. Izolacja termiczna **PAROC Cortex / PAROC WAS 25**, gr. 30 mm

8. Izolacja termiczna **PAROC Ultra**, gr. 200 mm
9. Folia paroizolacyjna z połączeniami uszczelnionymi taśmą
10. Podbicie podkrokwiowe - szkielet 50x50 mm, rozstaw żeber co 600 mm / izolacja termiczna **PAROC Ultra**, gr. 50 mm
11. Stelaż do montażu płyt sufitowych
12. Płyta GK - gr. 13 mm

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U, W / m²K (dla wycinka przez wełnę mineralną)

PAROC Cortex / PAROC WAS 25, mm	30	30	30	30	30
PAROC Ultra, mm	50+150	50+180	50+200	50+220	50+250
WSPÓŁCZYNNIK U (W / m ² K)	0,144	0,128	0,119	0,112	0,102

UWAGA: KOREKTA WARTOŚCI U ZALEŻY OD ROZMIARÓW DACHU ORAZ WYMIARÓW KROKWI I ICH ROZSTAWÓW

DACHY SKOŚNE I Poddasza	PL-PR-4	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:			
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
	NAZWA PLIKU: PL-PR-4.dwg	SPRAWDZIŁ:			
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA
					NUMER RYSUNKU