


DACH SKOŚNY Z IZOLACJĄ PAROC Ultra / Ultra plus, Z POSZYCIEM Z DESEK I POKRYCIEM Z PAPY

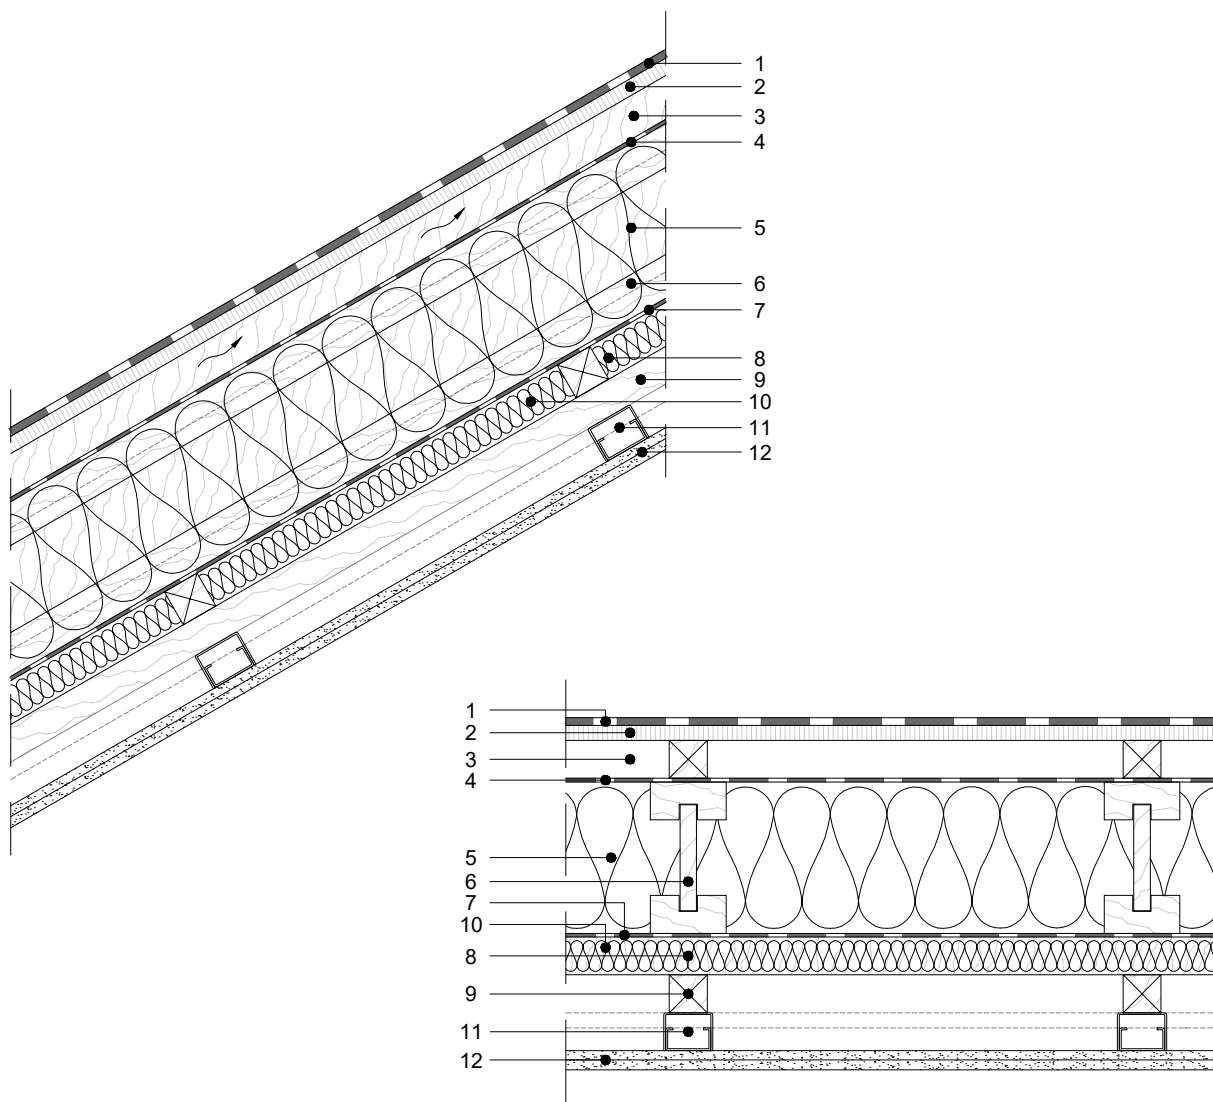

- | | |
|--|---|
| 1. Zewnętrzne pokrycie warstwą bitumiczną | 7. Folia paroizolacyjna z połączeniami uszczelnionymi taśmą |
| 2. Poszycie z desek gr. ≥ 18 mm | 8. Kontrłaty gr. ≥ 50 mm |
| 3. Szczelina wentylacyjna ≥ 30 mm | 9. Łaty gr. ≥ 40 mm |
| 4. Membrana dachowa - wysoko paroprzepuszczalna | 10. Izolacja PAROC Solid , gr. 50 mm |
| 5. Izolacja termiczna PAROC Ultra / Ultra plus , gr. 200 mm | 11. Stelaż do montażu płyt sufitowych |
| 6. Krokwie drewniane/kompozytowe, rozstaw co 600 - 800 mm | 12. Płyta GK x2 - gr. 25 mm |

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U, W / m²K (dla wycinka przez wełnę mineralną)

PAROC Ultra / Ultra plus, mm	50+180	50+200	50+220	50+250	50+300
WSPÓŁCZYNNIK U (W / m ² K)	0,144/0,140	0,133/0,129	0,123/0,120	0,112/0,109	0,096/0,094

UWAGA: KOREKTA WARTOŚCI U ZALEŻY OD ROZMIARÓW DACHU ORAZ WYMIARÓW KROKWI I ICH ROZSTAWÓW

DACHY SKOŚNE I PODDASZA	PL-PR-6	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:			
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
	NAZWA PLIKU: PL-PR-6.dwg	SPRAWDZIŁ:			
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA
					NUMER RYSUNKU