



IZOLACJA FASADY WENTYLOWANEJ W SYSTEMIE DWUWARSTWOWYM

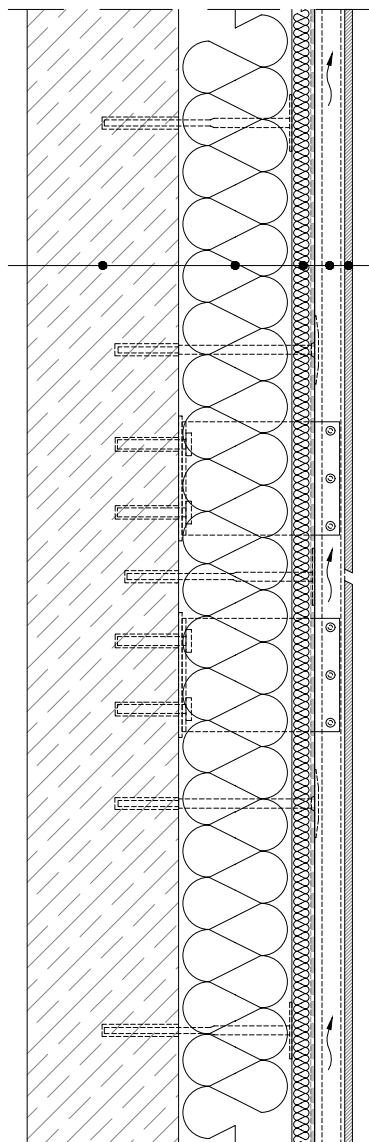

KONSTRUKCJA NOŚNA (beton, cegła, beton komórkowy, itp. - gr. 200-240 mm)
PAROC Solid / PAROC Ultra - gr. 150 mm
IZOLACJA PRZECIWWATROWA: PAROC Cortex(b) / WAS 25t(tb) gr. 30 mm
ŁĄCZENIA USZCZELNIONE TAŚMĄ PAROC XST 042
I NAROŻA TAŚMĄ PAROC XST 041
SZCZELINA WENTYLACYJNA - 40 mm (dla budynków o wysokości 1-2 pięter ≥ 30 mm dla budynków wyższych $\geq 35 - 50$ mm)
PŁYTA ELEWACYJNA (kamienna, szklana, plastikowa, itp.)

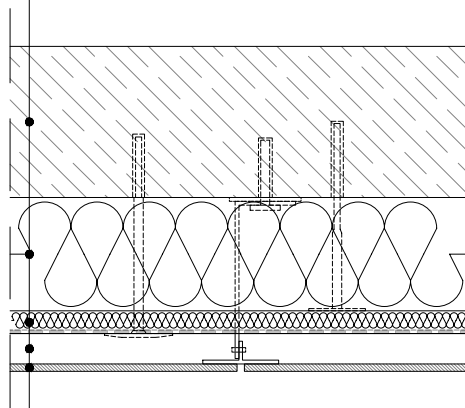

WSPÓŁCZYNNIK U , W / m^2K DLA RÓŻNYCH GRUBOŚCI IZOLACJI:

GRUBOŚĆ IZOLACJI	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PAROC Cortex(b) / PAROC WAS 25t (tb)	30	30	30	30	30	30	30	30
PAROC Solid	100	X	150	X	180	X	200	X
PAROC Ultra	X	100	X	150	X	180	X	200
WARTOŚĆ U, W/m^2K	0,25	0,24	0,19	0,18	0,16	0,15	0,15	0,14

IZOLACJA FASADY WENTYLOWANEJ	PL-VF-10	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:			UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-VF-10.dwg		STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU