


IZOLACJA FASADY WENTYLOWANEJ W SYSTEMIE JEDNOWARSTWOWYM MOCOWANA ŁĄCZNIKAMI MECHNICZNYMI

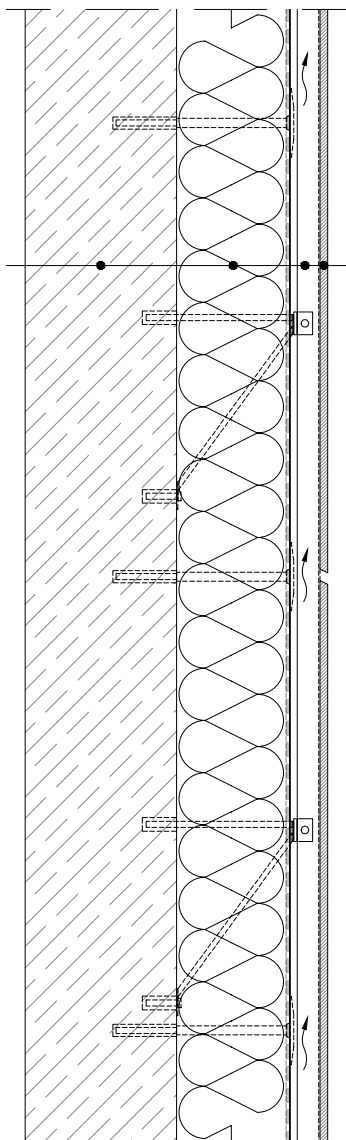


KONSTRUKCJA NOŚNA (betonowa, murowana), gr. 200-240 mm)

PAROC WAS 25(tb) / WAS 35(tb) / WAS 50(tb) - gr. 150 mm

SZCZELINA WENTYLACYJNA ≥ 25 mm

PANEL ELEWACYJNY, gr. 6 - 10 mm

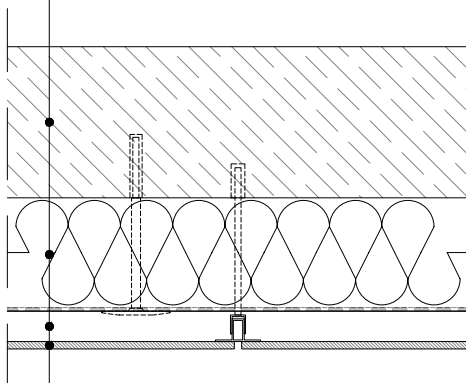

WSPÓŁCZYNNIK U , W / m^2K DLA RÓŻNYCH ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH:

PAROC WAS 35(t) / WAS 25(tb), gr. w mm	120	150	180	200
BETONOWA ŚCIANA NOŚNA, gr. 200 mm	0,25	0,20	0,17	0,16
MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ, gr. 250 mm	0,24	0,19	0,16	0,15
MUR Z BŁOCKÓW BETONU KOMÓRKOWEGO, gr. 240 mm	0,18	0,16	0,14	0,13
MUR Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH, gr. 240 mm	0,23	0,19	0,16	0,15

PAROC WAS 50(tb), gr. w mm	120	150	180	200
BETONOWA ŚCIANA NOŚNA, gr. 200 mm	0,25	0,20	0,17	0,16
MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ, gr. 250 mm	0,24	0,20	0,17	0,15
MUR Z BŁOCKÓW BETONU KOMÓRKOWEGO, gr. 240 mm	0,19	0,16	0,14	0,13
MUR Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH, gr. 240 mm	0,23	0,19	0,16	0,15

IZOLACJA FASADY WENTYLOWANEJ	PL-VF-12	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:			UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-VF-12.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU