


SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA ŚCIANY SZKIELETOWEJ Z OCIEPLONYM DACHEM DWUSPADOWYM

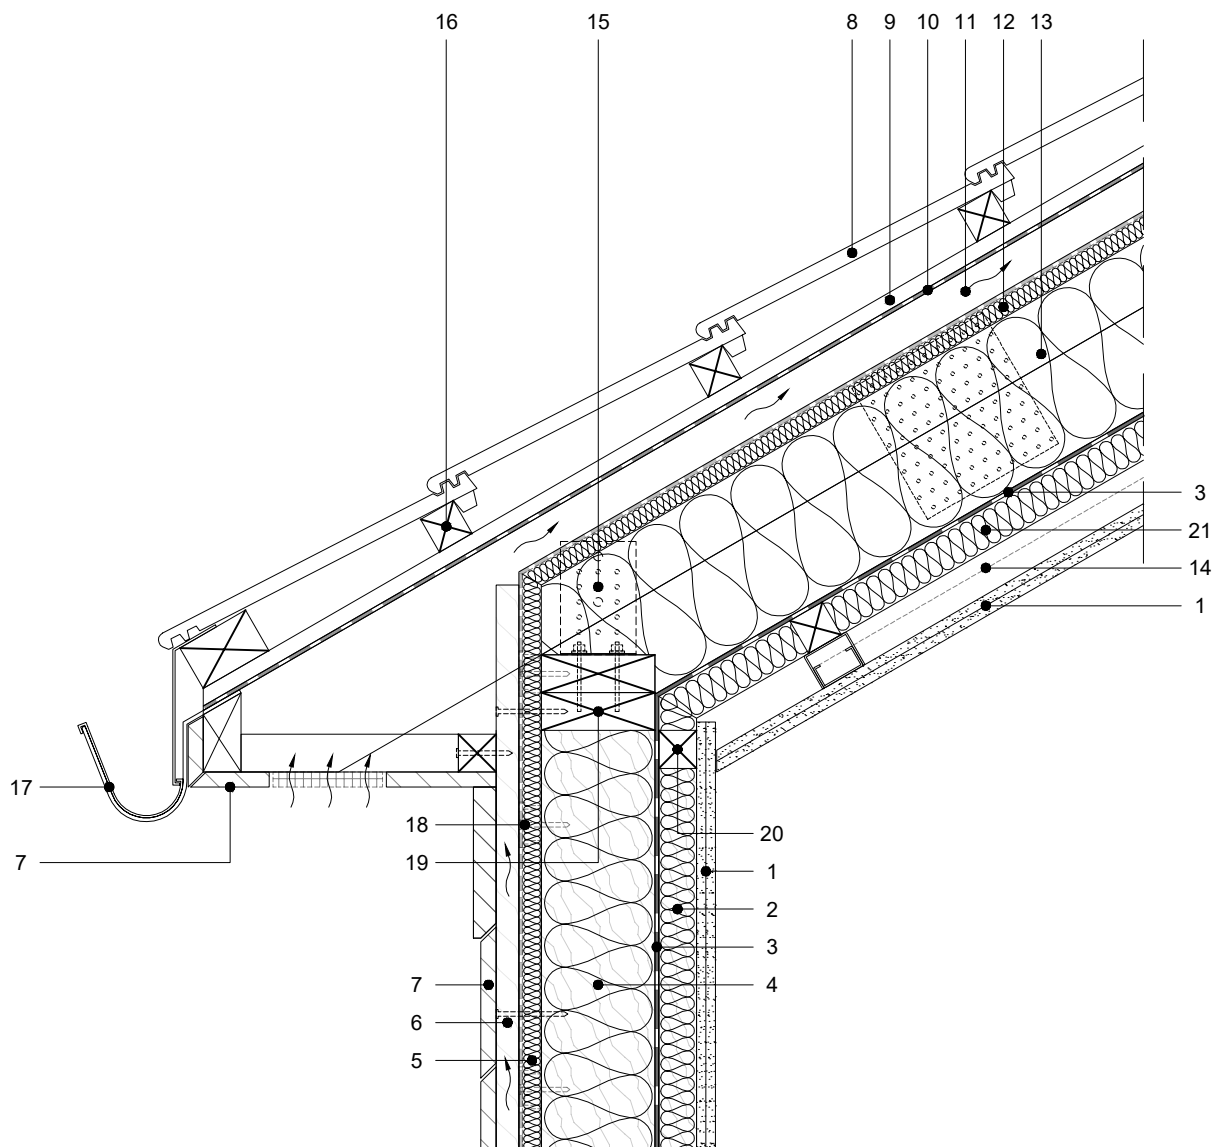

1. Podwójna warstwa płyt g-k, gr. 25 mm
2. **PAROC Solid / Ultra / Ultra plus**, gr. 50 mm
3. Folia paroizolacyjna
4. **PAROC Solid / Ultra / Ultra plus**, gr. 150 mm
5. **PAROC Cortex(b) / WAS 25t(tb)**, gr. 30 mm, łączenia uszczelnione taśmą **PAROC XST 042** i naroża taśmą **PAROC XST 041**
6. Szczelina wentylacyjna, gr. ≥ 30 mm
7. Panel elewacyjny, gr. ≥ 20 mm
8. Pokrycie dachowe - dachówki
9. Podłużne deskowanie dachowe, gr. ≥ 20 mm
10. Hydroizolacja

11. Szczelina wentylacyjna, gr. ≥ 50 mm - pomiędzy krokiewmi
12. **PAROC WAS 25t(tb)**, gr. 30 mm
13. **PAROC Solid / Ultra / Ultra plus**, gr. 200 mm
14. Gipsowo-kartonowa konstrukcja sufitowa, gr. ≥ 40 mm
15. Elementy montażowe mocowane do krokwi
16. Profile poprzeczne, gr. ≥ 50 mm
17. Rynna
18. Elementy mocujące płyty izolacyjne, dł. 30 mm
19. Element ramowy
20. Profil wieńcowy
21. **PAROC Solid / Ultra / Ultra plus**, gr. 50 mm

IZOLACJA FASADY WENTYLOWANEJ	PL-VF-6	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:			UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-VF-6.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU