


SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA ŚCIANY SZKIELETOWEJ Z DACHEM DWUSPADOWYM O ZIMNYM PODDASZU

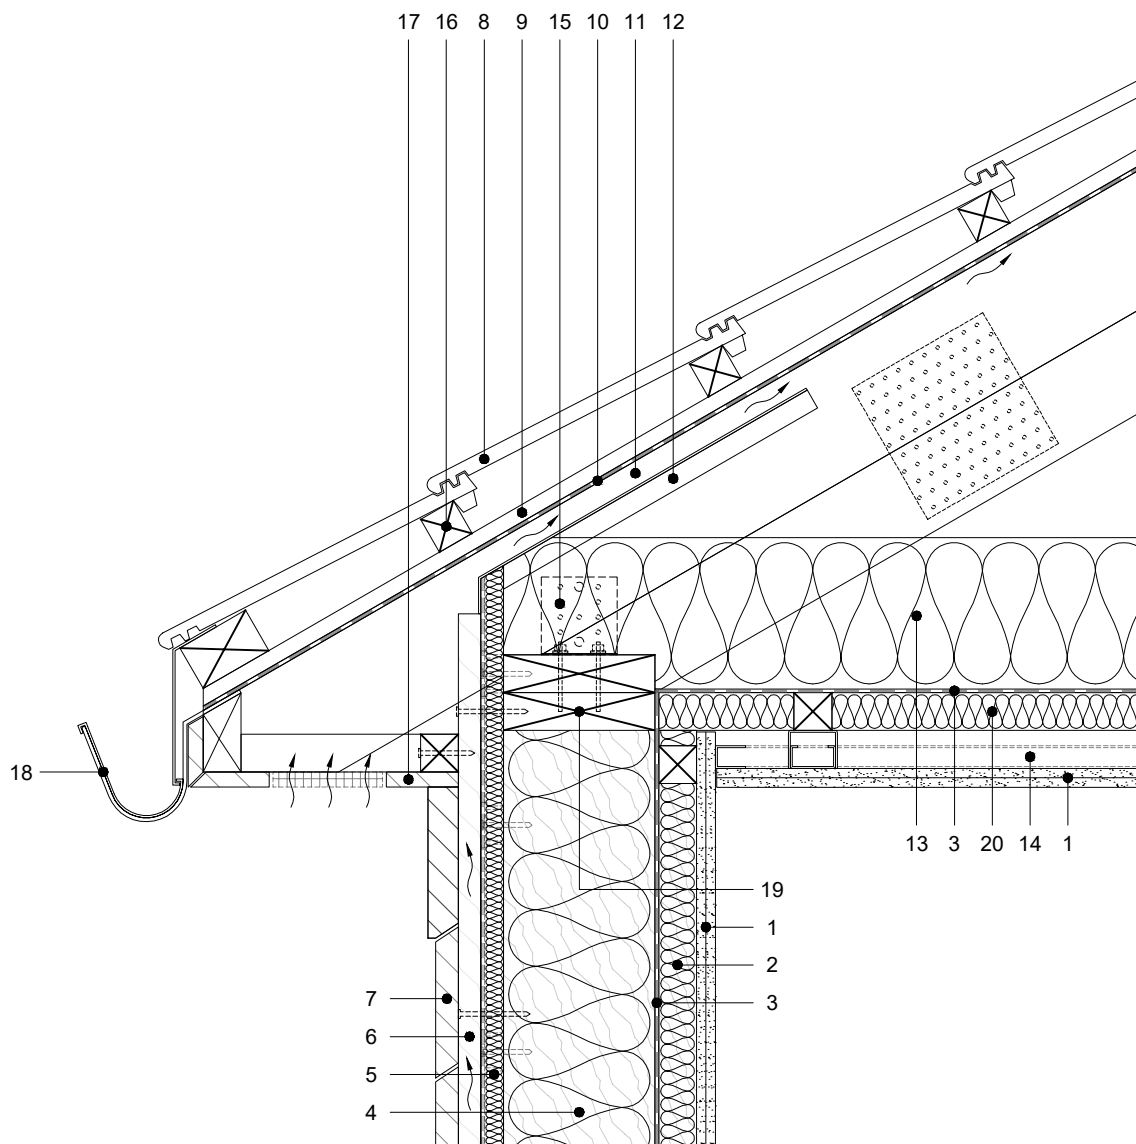

- | | |
|---|--|
| 1. Podwójna warstwa płyt g-k, gr. 25 mm | 10. Hydroizolacja |
| 2. PAROC Solid / Ultra / Ultra plus , gr. 50 mm | 11. Krokiew drewniana |
| 3. Folia paroizolacyjna | 12. Ogranicznik profilowy |
| 4. PAROC Solid / Ultra / Ultra plus , gr. 200 mm | 13. PAROC Ultra , gr. ≥ 200 mm |
| 5. PAROC Cortex(b) / WAS 25t(tb) / WAS 35t , gr. 30 mm,
łączenia uszczelnione taśmą PAROC XST 042 i naroża
taśmą PAROC XST 041 | 14. Gipsowo-kartonowa konstrukcja sufitowa, gr. ≥ 40 mm |
| 6. Szczelina wentylacyjna, ≥ 30 mm | 15. Elementy montażowe mocowane do krokwi |
| 7. Panel elewacyjny, gr. ≥ 30 mm | 16. Profile poprzeczne, gr. ≥ 50 mm |
| 8. Pokrycie dachowe - dachówki | 17. Okładzina z desek, gr. ≥ 20 mm |
| 9. Podłużne deskowanie dachowe, gr. ≥ 25 mm | 18. Rynna |
| | 19. Element ramowy |
| | 20. PAROC Solid / Ultra / Ultra plus , gr. 50 mm |

IZOLACJA FASADY WENTYLOWANEJ	PL-VF-7	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:			
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
	NAZWA PLIKU: PL-VF-7.dwg	SPRAWDZIŁ:			
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA
					NUMER RYSUNKU