


IZOLACJA RUROCIĄGU
PAROC HVAC Section AluCoat T


RUROCIĄG

PAROC HVAC Section AluCoat T

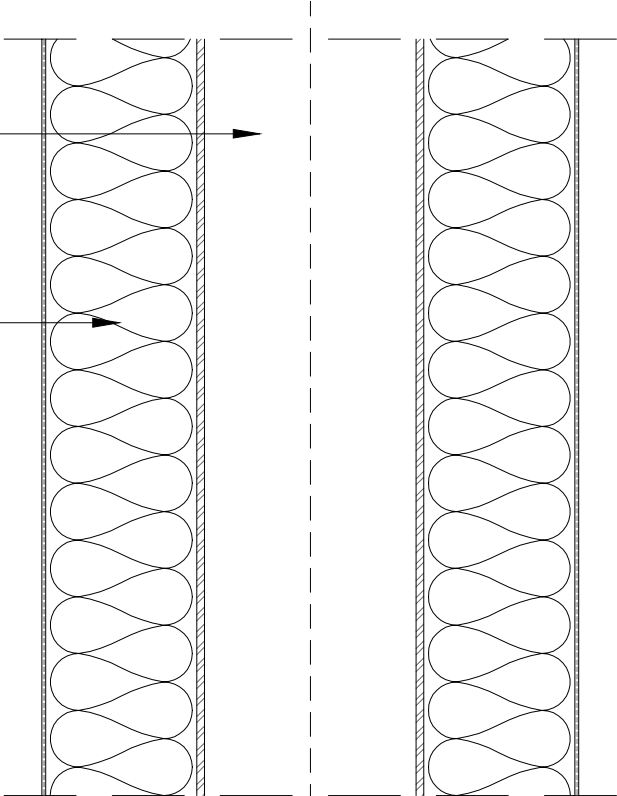


RUROCIĄG

PAROC HVAC Section AluCoat T

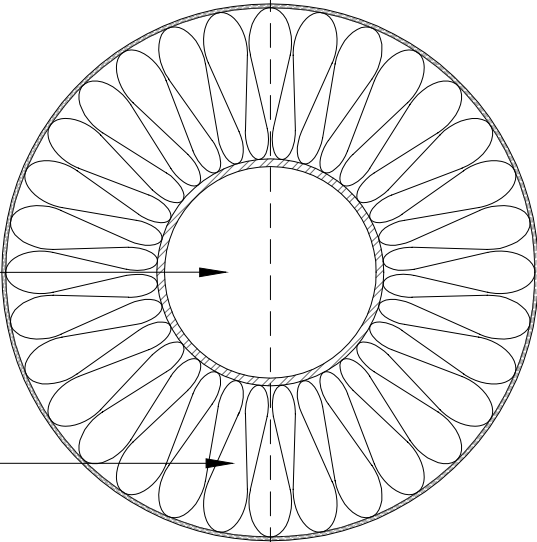

UWAGA: TEMPERATURA NA STYKU POMIĘDZY FOLIĄ I WELNĄ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ +80°C

IZOLACJA RUROCIĄGU	TI_HVAC_001	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
 PAROC	NAZWA PLIKU: TI_HVAC_001.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU