


IZOLACJA RUROCIĄGU PAROC HVAC Combi AluCoat T

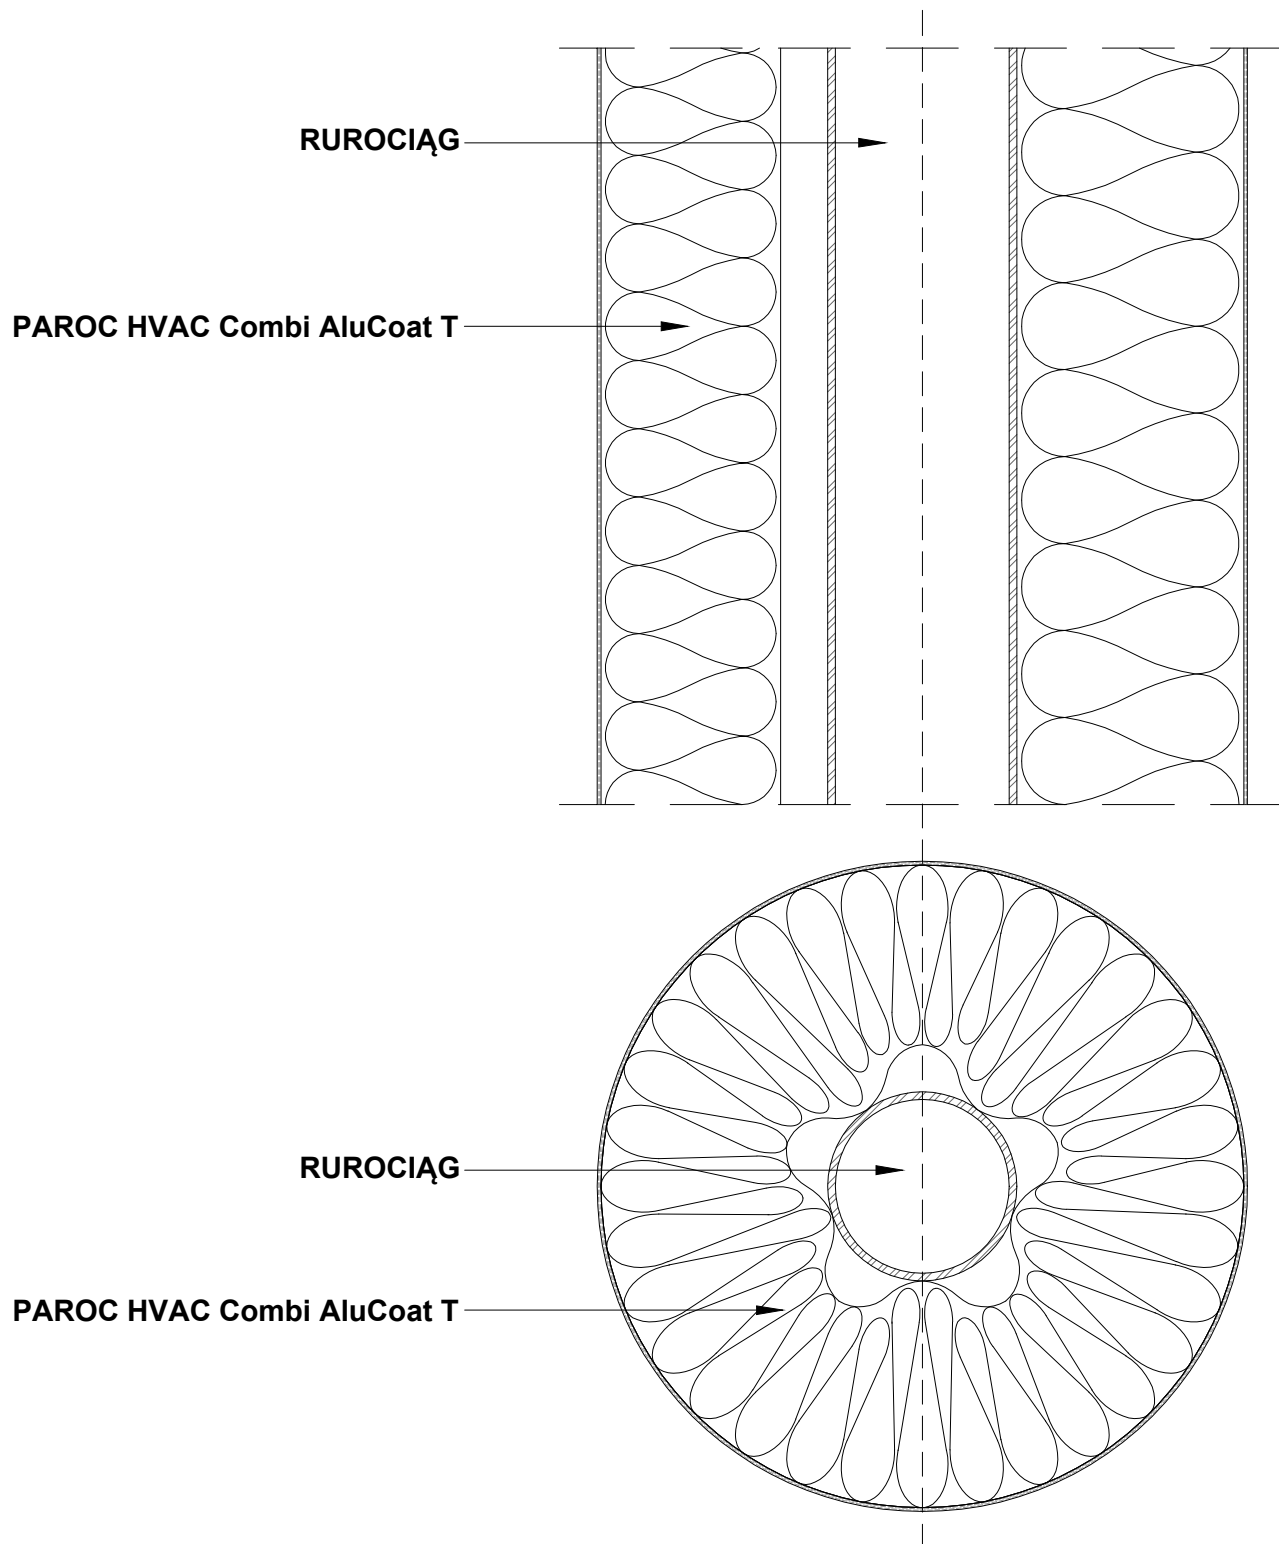

UWAGA: TEMPERATURA NA STYKU POMIĘDZY FOLIĄ I WEŁNĄ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ +80°C

IZOLACJA RUROCIĄGU	TI_HVAC_002	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZĘKRÓJ		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
	NAZWA PLIKU: TI_HVAC_002.dwg		STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU