


IZOLACJA RUROCIĄGU - POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE

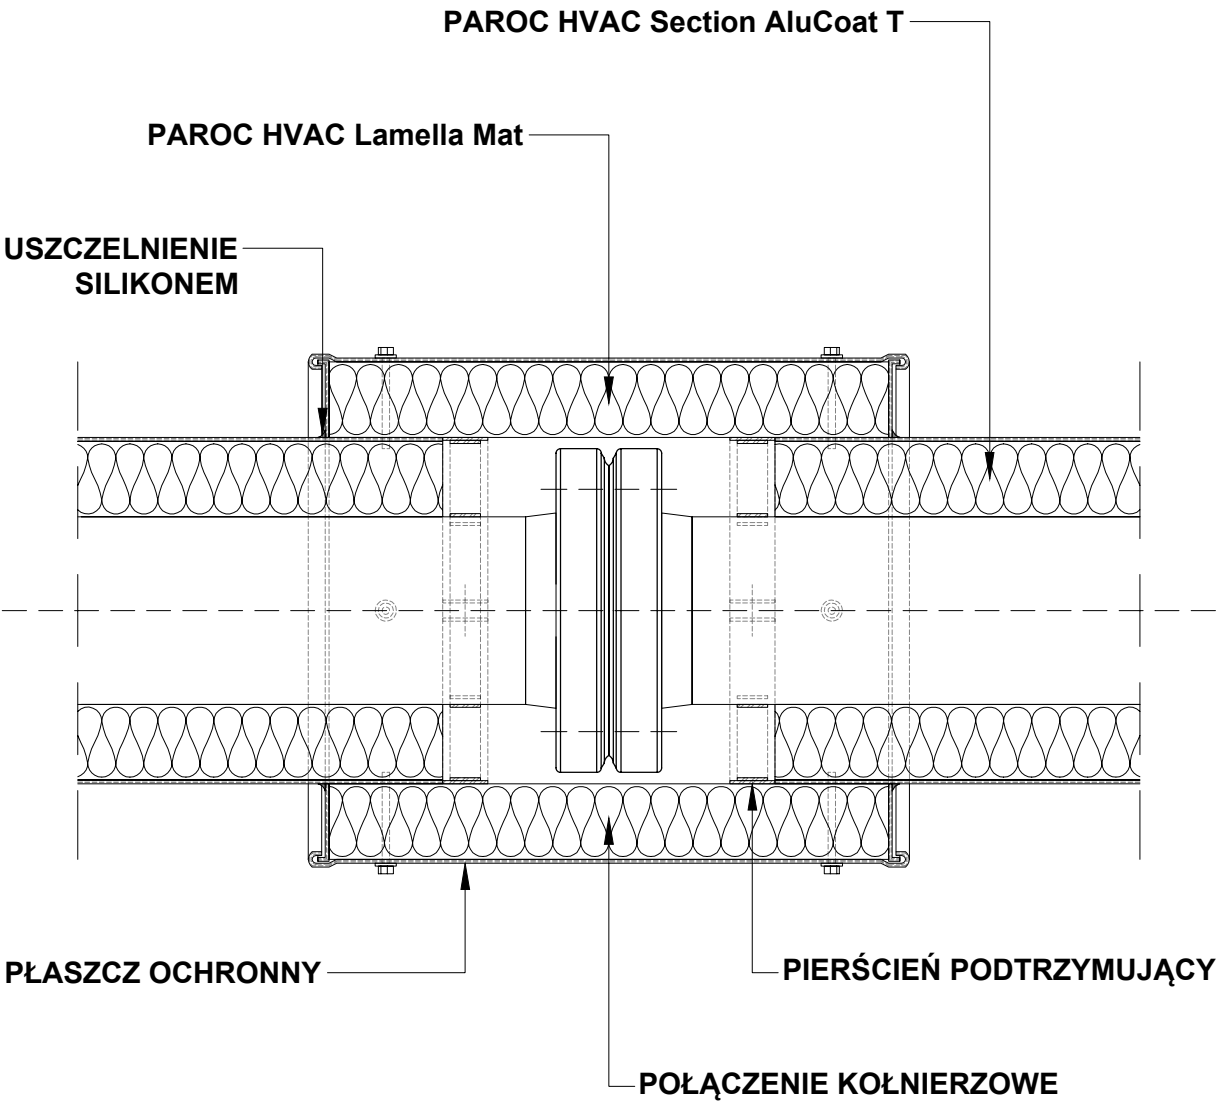

IZOLACJA RUROCIĄGU	TI_HVAC_010	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ		OBIEKT:				
		INWESTOR:			UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: TI_HVAC_010.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU